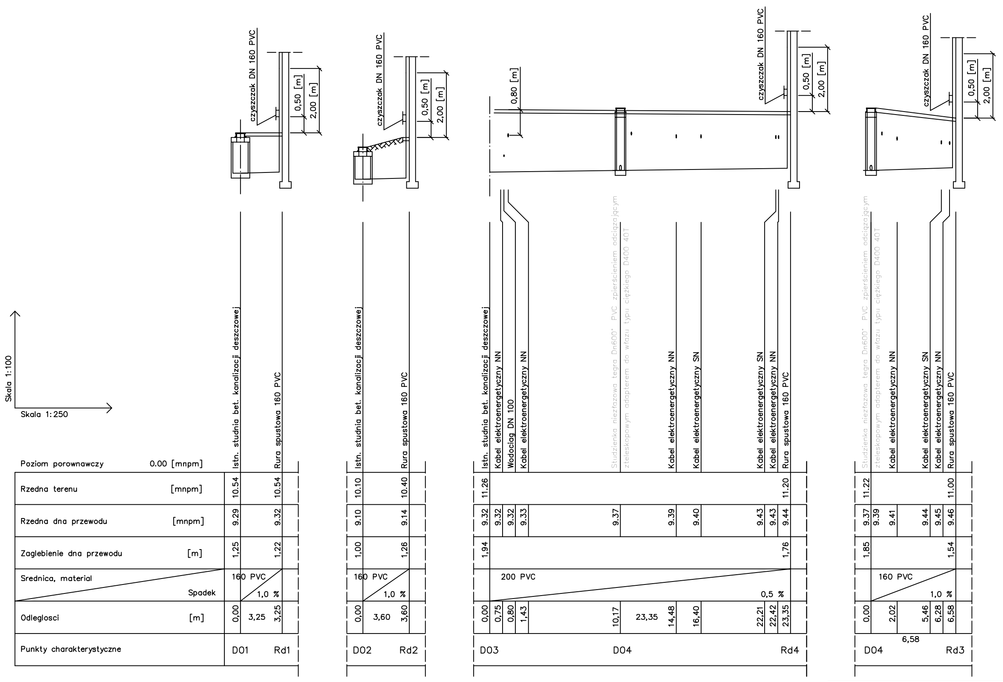

UWAGI:
1. Material wedlug opisu technicznego.

Inwestor:

Politechnika Gdańska w Gdańsku
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Stanowisko	Nazwisko	Specj. uprawnień	Nr upr.	Podpis	Data
Współpraca	Jarosław Rokacz				6.2007
Projektant	Adam Kujawa	instalacji sanitarnych	ZGP-III-630/245/78		6.2007
Projektant	Adam Kujawa	instalacji sanitarnych	ZGP-III-630/15/78		6.2007
Projektant	Sławomir Szurman	instalacji sanitarnych	287/Gd/2002		6.2007
Sprawdzający	Bertram Klawitter	instalacji sanitarnych	383/Gd/73		

Tytuł rysunku: **Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kuźni" na cele dydaktyczne i naukowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej**

PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Podziałka	Faza	Branża	Nr rys.	Nr rewizji
1:100	PB + PW	Sanitarna	S-3	

Jaroslaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl

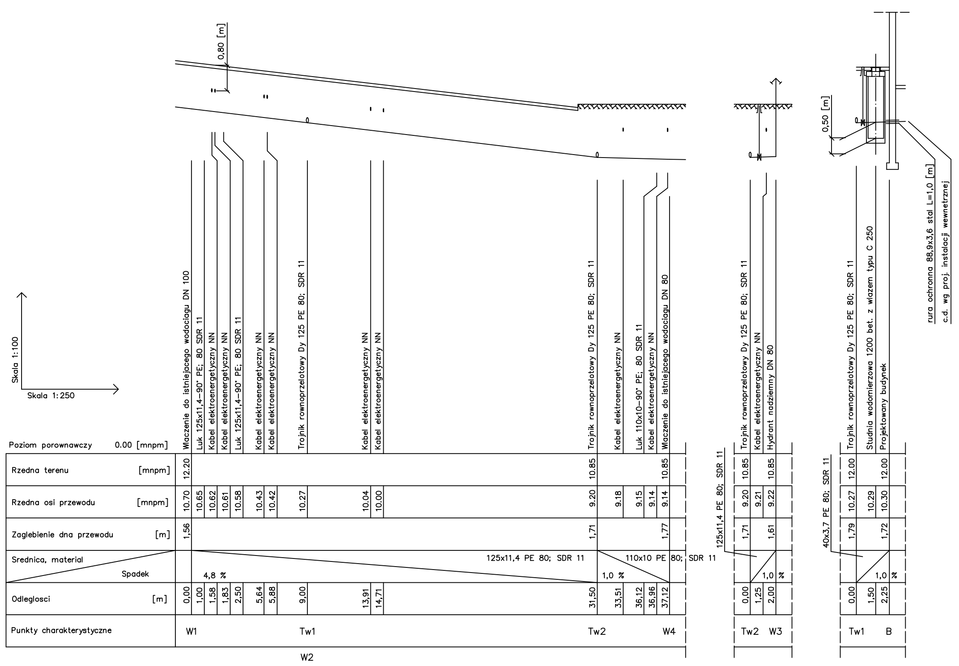

Wezel W1



Wezel W2



Wezel W3



Wezel W4



Schemat montazu wodomierza

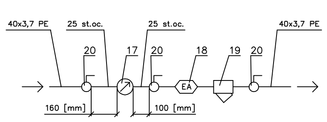

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WEZLOW

Poz.	Wyszczegolnienie	Ilosc szt.		
1	Sprzeglo kolnierzowe DN 100 i DN 80; PN 16	1+1		
2	Zasuwa kolnierzowa miekim doszczelnieniem DN 80; PN 16	1		
3	Zasuwa z miekim doszczelnieniem do rur PE DN 50; PN 16	1		
4	Obudowa teleskopowa (przykrycie rury 1,30–1,80 m)	1		
5	Obudowa teleskopowa (przykrycie rury 1,30–1,80 m)	1		
6	Skrzynka uliczna teleskopowa	2		
7	Plyta podkladowa	2		
8	Zeliwny hydrant nadziemny typu zabezpieczony w przypadku zlamania DN 80; PN 16	1		
9	Luk kolnierzowy 90° ze stopka N DN 80; PN 16	1		
10	Krociec dwukolnierzowy kształtka FF DN 80; L=1000 [mm] PN 16	1		
11	Zwezka dwukolnierzowa kształtka DN 100/80; L=200 [mm]; PN 16	1		
12	Kolnierz specjalny DN 100 do rury 125 PE; PN 16 zabezpieczony przed przesunieciem	1		
13	Trojnik rownoprzelotowy Dy 125 PE 80; SDR 11	2		
14	Redukcja Dy 125/110 PE 80; SDR 11	1		
15	Redukcja Dy 125/63 PE 80; SDR 11	1		
16	Redukcja Dy 63/40 PE 80; SDR 11	1		
17	Wodomierz skrzydelkowy wielostrumieniowy DN 25; q=3,5 [m3/h]; PN 16	1		
18	Zawor zwrotny antyskazeniowy kat plynu 2 gwit.DN 25;PN 16	1		
19	Filtr do wody 1 1/4"A; PN 16 dokladnosc 100mikronow	1		
20	Zawor kulowy DN 32; PN 16	3		

UWAGI:
1. Po wykonaniu odkrywek dokonac zamowien sprzeg wg istniejacych srednic rur.

Inwestor:

Politechnika Gdańska w Gdańsku
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Stanowisko	Nazwisko	Specj. uprawnień	Nr upr.	Podpis	Data
Współpraca	Jarosław Rokacz				6.2007
Projektant	Adam Kujawa	instalacji sanitarnych	ZGP-III-630/245/78		6.2007
Projektant	Adam Kujawa	instalacji sanitarnych	ZGP-III-630/15/78		6.2007
Projektant	Sławomir Szurman	instalacji sanitarnych	287/Gd/2002		6.2007
Sprawdzający	Bertram Klawitter	instalacji sanitarnych	383/Gd/73		

Tytuł rysunku: **Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kuźni" na cele dydaktyczne i naukowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej**

PROFIL PRZEBUDOWY ISTN.WODOCIĄGU I PRZYŁĄCZA WODY

Podziałka	Faza	Branża	Nr rys.	Nr rewizji
1:100	PB + PW	Sanitarna	S-2	

Jaroslaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl