


POZIOM
PODDASZA


SZYB WINDY

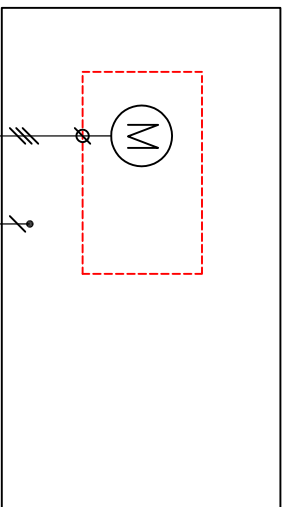

Obwód zasilania oświetlenia szybu windy
RG/OSW
YDY 3x2,5mm²

Obwód zasilania windy
RG/RWn
YKY 5x10mm²

POZIOM PIWNICY



Istniejącą rozdzielnicę główną należy
wyposzyć w nowe aparaty przyłączone
do głównych szyn zbornych zasilających

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Zbigniew Szymański	2063/Gd/85	
Jarosław Rogowicz		
SPRAWDZIK		
Jacek Andziejczak	62/Gd/2002	

BUDYNEK GMACHU
CHEMII "A"
POLITECHNIKA
GDANSKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W GMACHU
"CHEMII A" PG PRZY PROJEKTOWANYM SZYBIE WINDY
SCHEMAT STRUKURALNY ZASILANIA WINDY

REV.	DATA	STRONA	STRON
		1	1
	06.2008		NR. RYSUNKU E643-01