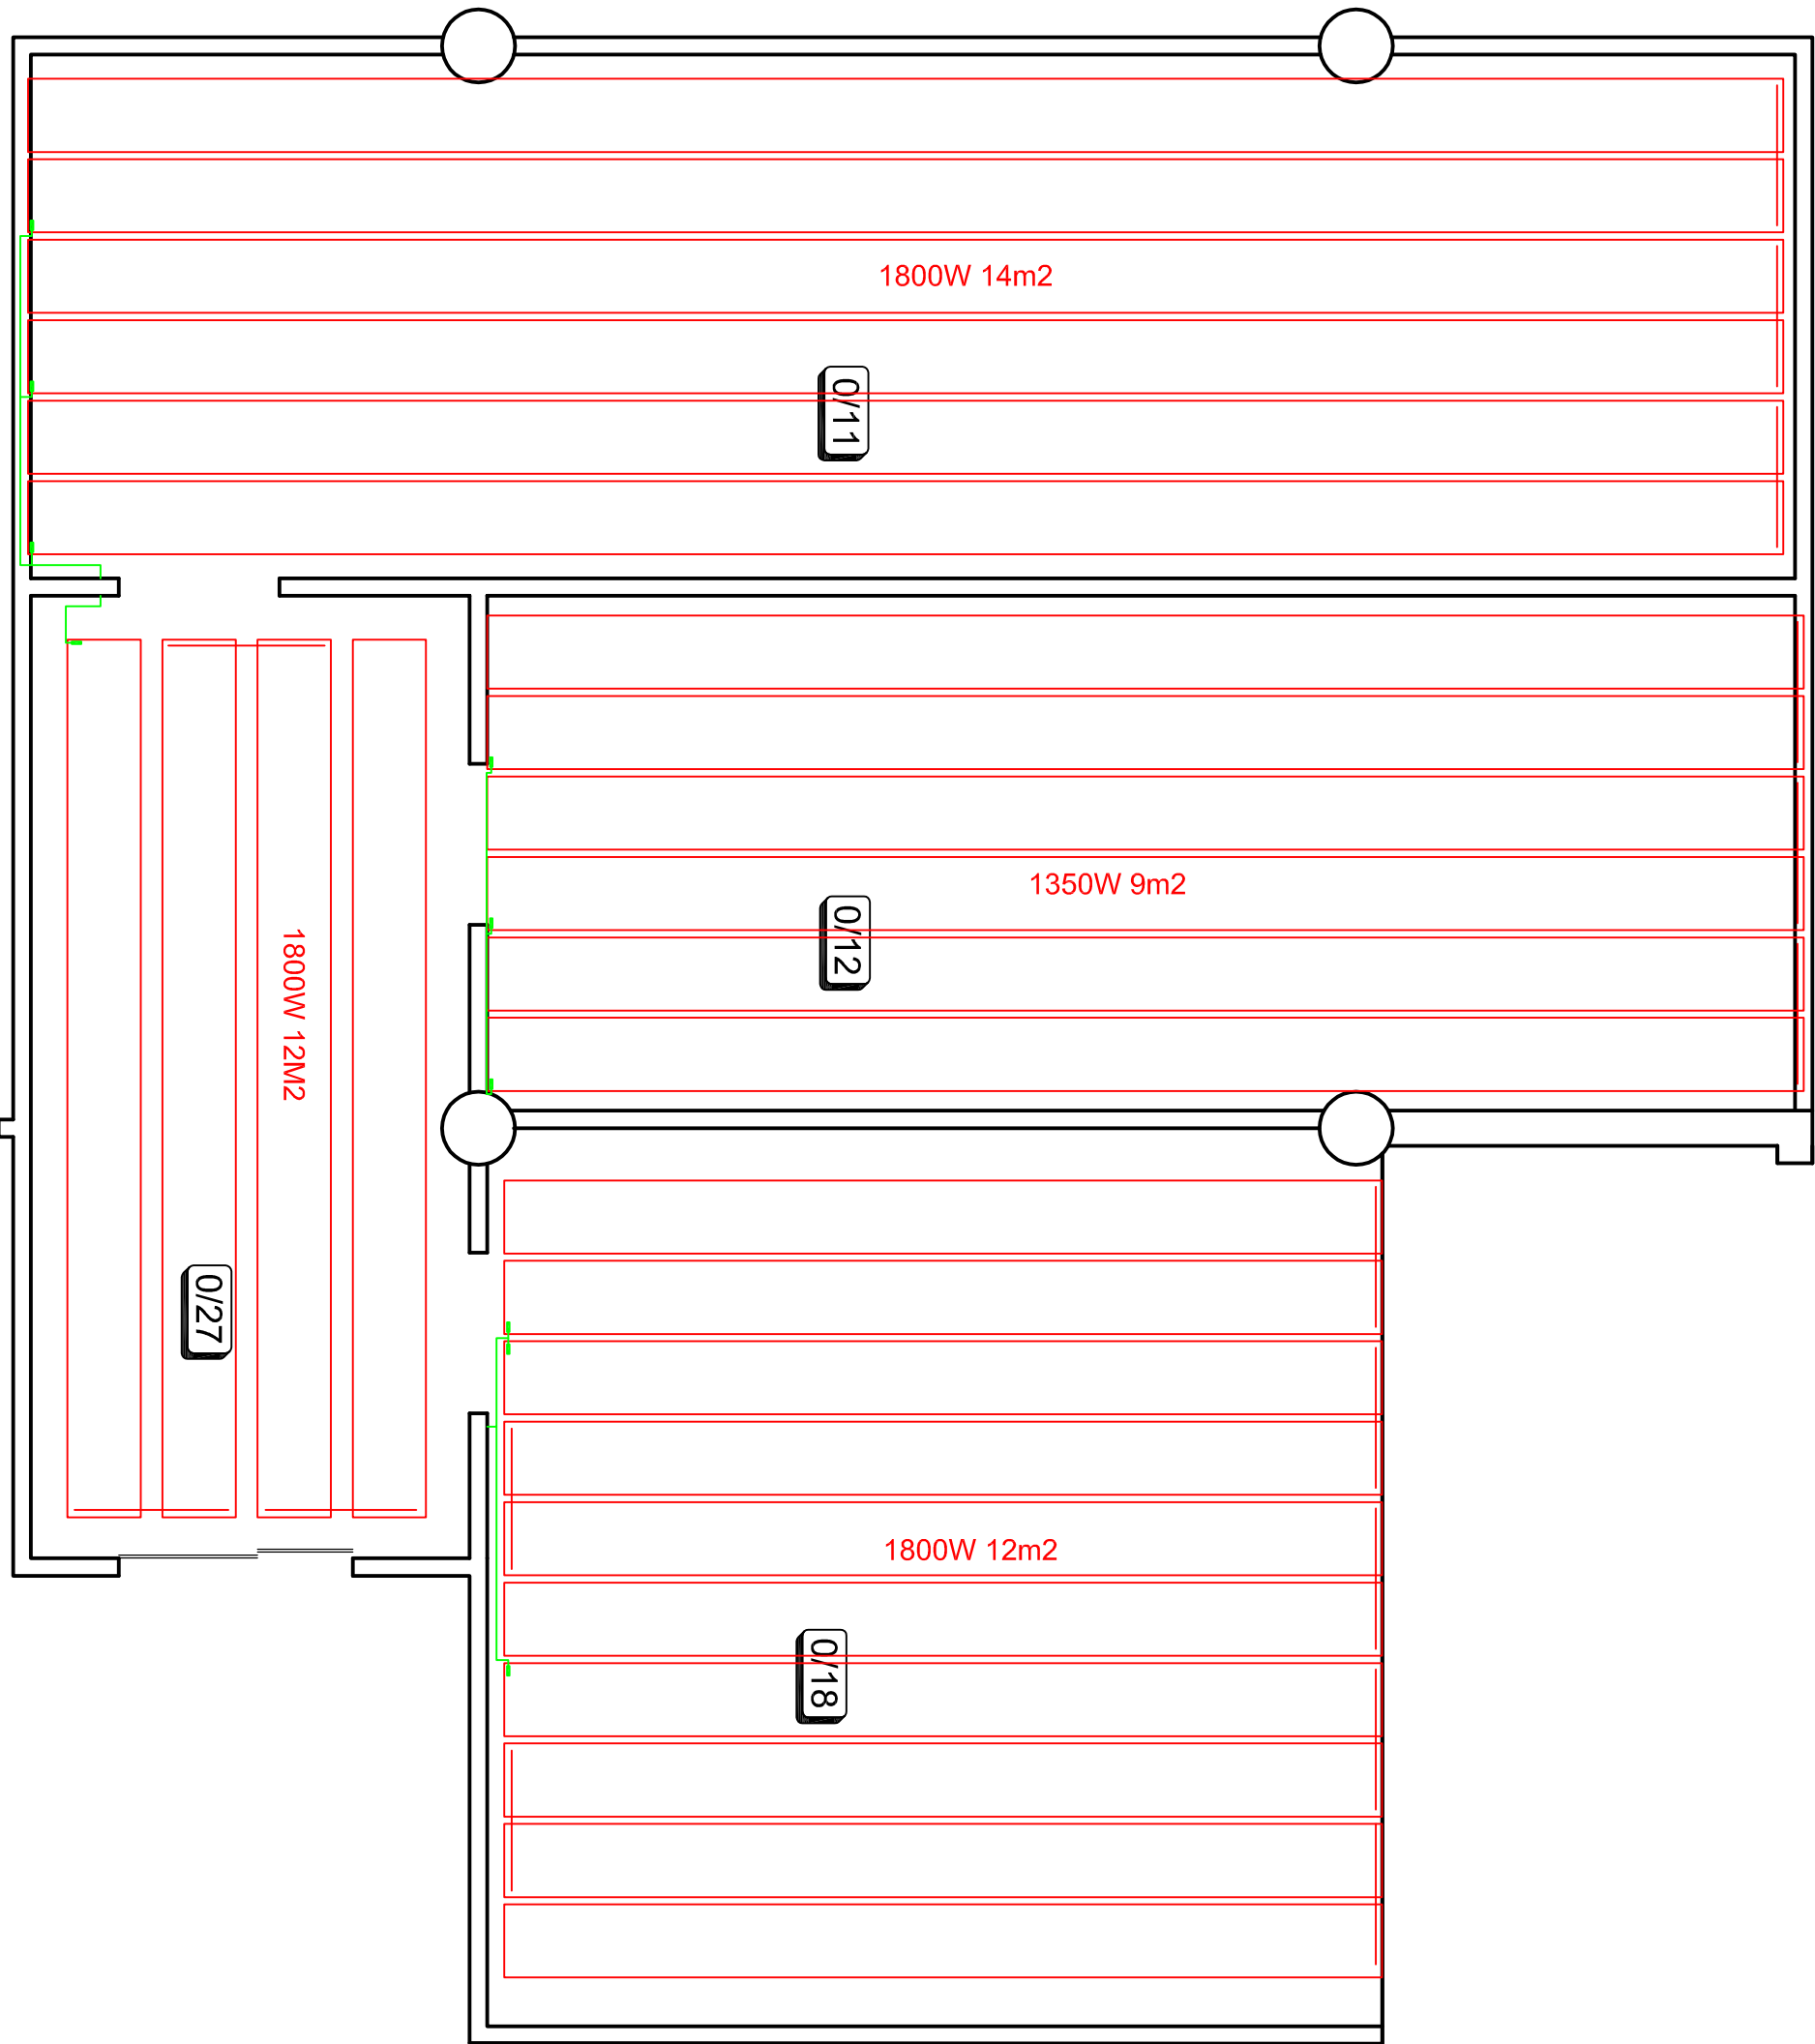



Instalacija c.o.

[illegible]

UWAGA

1. Instalacja ta ma za cel zmniejszanie strat ciepła przez postój.
2. Obciążenia termiczne w pomieszczeniach to 22°C.
3. Obciążeniowa temperatura posadzki to 22°C (temperatura posadzki = temperatura otoczenia zapobiega przegrzewaniu się płytków kurzu).
4. Należy jednostronnie zasłane powstawaniu wysokich polielektromagnetycznych.
5. Ma nie należy układać w oddziawianych płytach.
6. Fundamentowych pod urządzenia laboratoryjne.