



Gdańsk, 26.02.2010

Politechnika Gdańska
Dział Eksploatacji
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-238 Gdańsk

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr 38/2010 WĘZŁA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ GPEC sp. z o.o.

I Dane obiektu: ~~Dom Studencki Nr 3 - modernizacja węzła cieplnego.~~

Adres ul. Do Studzienki 12
Wnioskodawca Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji
Właściciel (tylko gdy inny niż Wnioskodawca) Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji
Powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń (m²)*
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m³)*

II Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepło*

1. Q c.o. [kW]	190
2. Q c.w.u.śr.h. [kW]	50
3. Q went. [kW]	
4. Q techn. [kW]	

W dokumentacji technicznej proszę podać moc cieplną zamówioną dla ww. obiektu. Wartość ta powinna być zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedaży Ciepła.

* zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wnioskodawcę

III Ogólne warunki dostawy

1. Miejsce włączenia z istniejącego przyłącza cieplnego 2xDn65 do budynku

2. Średnica sieci

3. Średnica przyłącza

4. Parametry wody sieciowej w węźle cieplnym

- ciśnienie nominalne	1.6 MPa
- gwarantowane ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem	0.45 MPa
- temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny)	od 70 °C do 120 °C
- temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim)	65 °C

5. Granice własności

- miejsce rozgraniczenia własności między GPEC a Klientem

pierwsze istniejące zawory odcinające przyłącze ciepłe od węzła cieplnego

GPEC będzie właścicielem przyłącza cieplnego i układu pomiarowo-rozliczeniowego

- własność

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

ul. Biela 1 b, 80-435 Gdańsk

centrala tel.: 058 52 43 500; 058 52 43 540; sekretariat tel.: 058 52 43 635; 058 52 43 636; fax: 058 341 37 51

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035764, NIP 584 030 09 13

e-mail: gpec@gpec.gda.pl, www.gpec.gda.pl

Załącznik
ORYGINAŁ



Uwagi:

1. Integralną częścią „Warunków przyłączenia” są załączniki.

Termin ważności „Warunków przyłączenia”:

„Warunki przyłączenia” są ważne dwa lata licząc od daty ich wystawienia.

Warunki opracował/a

Lucyna Paś
SPECJALISTA
DS. WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Lucyna Paś

DYREKTOR DS. HANDLOWYCH
PROKURENT

Anna Jakób

Przedstawiciele GPEC sp. z o.o.

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Adam Bańczyk

W.T. Nr 38/2010

Załączniki:

Załącznik nr 1 – szkic sytuacyjny


Załącznik nr 2 do Warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczej – standardowe wytyczne dla

k.o.:

HII

ZAŁOŻENIE
ZORYGINAŁ

POMIESZCZENIE WĘZŁA - SYTUACJA



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Dział Eksploatacji
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk Wzrzeszcz
tel. 058 347 11 22, fax 058 347 12 78
NIP 584-020-36-63, REGON 600001620

Zygodala m

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
mgr inż. Zbigniew Morawski

05.08.2010

WZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Projekt:

**PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU**

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON

80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

kenton
arch.

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Sławomir Szurmon	287/Gd/2002	<i>[Signature]</i>
OPRACOWAŁ		<i>[Signature]</i>
Małgorzata Ickiewicz		<i>[Signature]</i>
WERYFIKOWAŁ		<i>[Signature]</i>
mgr inż. Adam Kujawa	ZGP-III-630/245/78	<i>[Signature]</i>
RYSUJEK:	WĘZEŁ CIEPLNY - SYTUACJA	
SKALA:	DATA	NR ZLECENIA
	04/2010	07/10/2009
		BRANŻA INST. SANITARNE
		NR: 01

GPEC Sp. z o.o. 15


z adnotacją

P.b. węzeł c.o., c.w.u. i c.t. u Domu
Studenckiego nr 3 przy ul. Do Studzienki 32
Miejscowość: 118/2010 30.06.20

Al. Brzozowa 1

SPECJALISTA System
DS. UZGODNIEN DOKUMENTACJI
Małgorzata Mostowska

- Adnotacje:
1. Węzeł pozostanie własnością właściciela budynku.
 2. Licznik ciepła - dostawa i montaż GPEC Sp. z o.o. Wykonawca węzła powinien pozostawić ok. 1,5m wolnego przewodu na zasileniu w celu zamontowania (przez GPEC) licznika.
 3. Za dobór między innymi i projektów przez zespół odpowiada projektant.

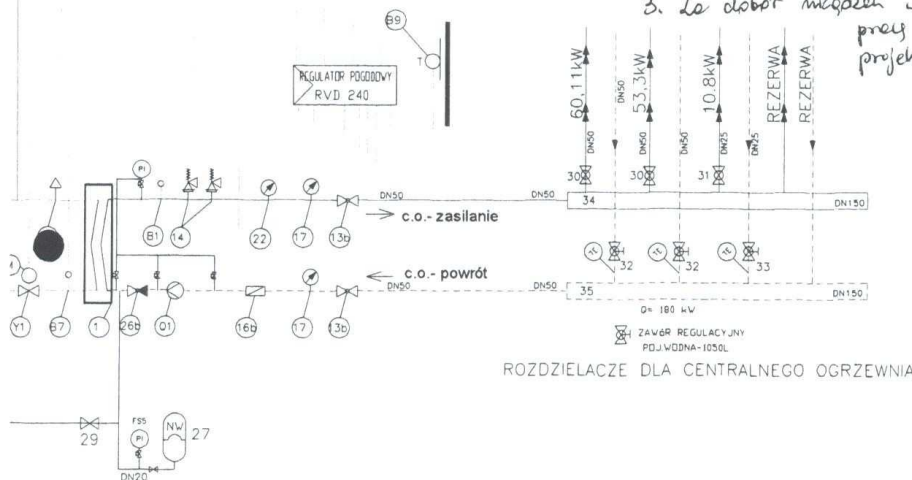

Projekt:

**PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU**

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON

80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Sławomir Szurman	287/Gd/2002	
OPRACOWAŁ		
Małgorzata Ickiewicz		
WERYFIKOWAŁ		
mgr inż. Adam Kujawa	ZGP-III-630/245/78	
RYSUNEK:		
SCHEMAT WĘZŁA CIEPŁEGO		BRANŻA INST. SANITARNE
SKALA:	DATA	NR ZLECENIA
	04/2010	07/10/2009
		NR: 02

kenton