



# Schemat magistrali sieci CATV

Pomieszczenie techniczne Poziom 0



Szafka 720x860x165

Minimalny poziom potrzebny doysterowania wzmacniacza wynosi: 75/75 dBuV (85MHz-862MHz) na wejsci wzmacniacza  
Zasilanie wzmacniacza 230V

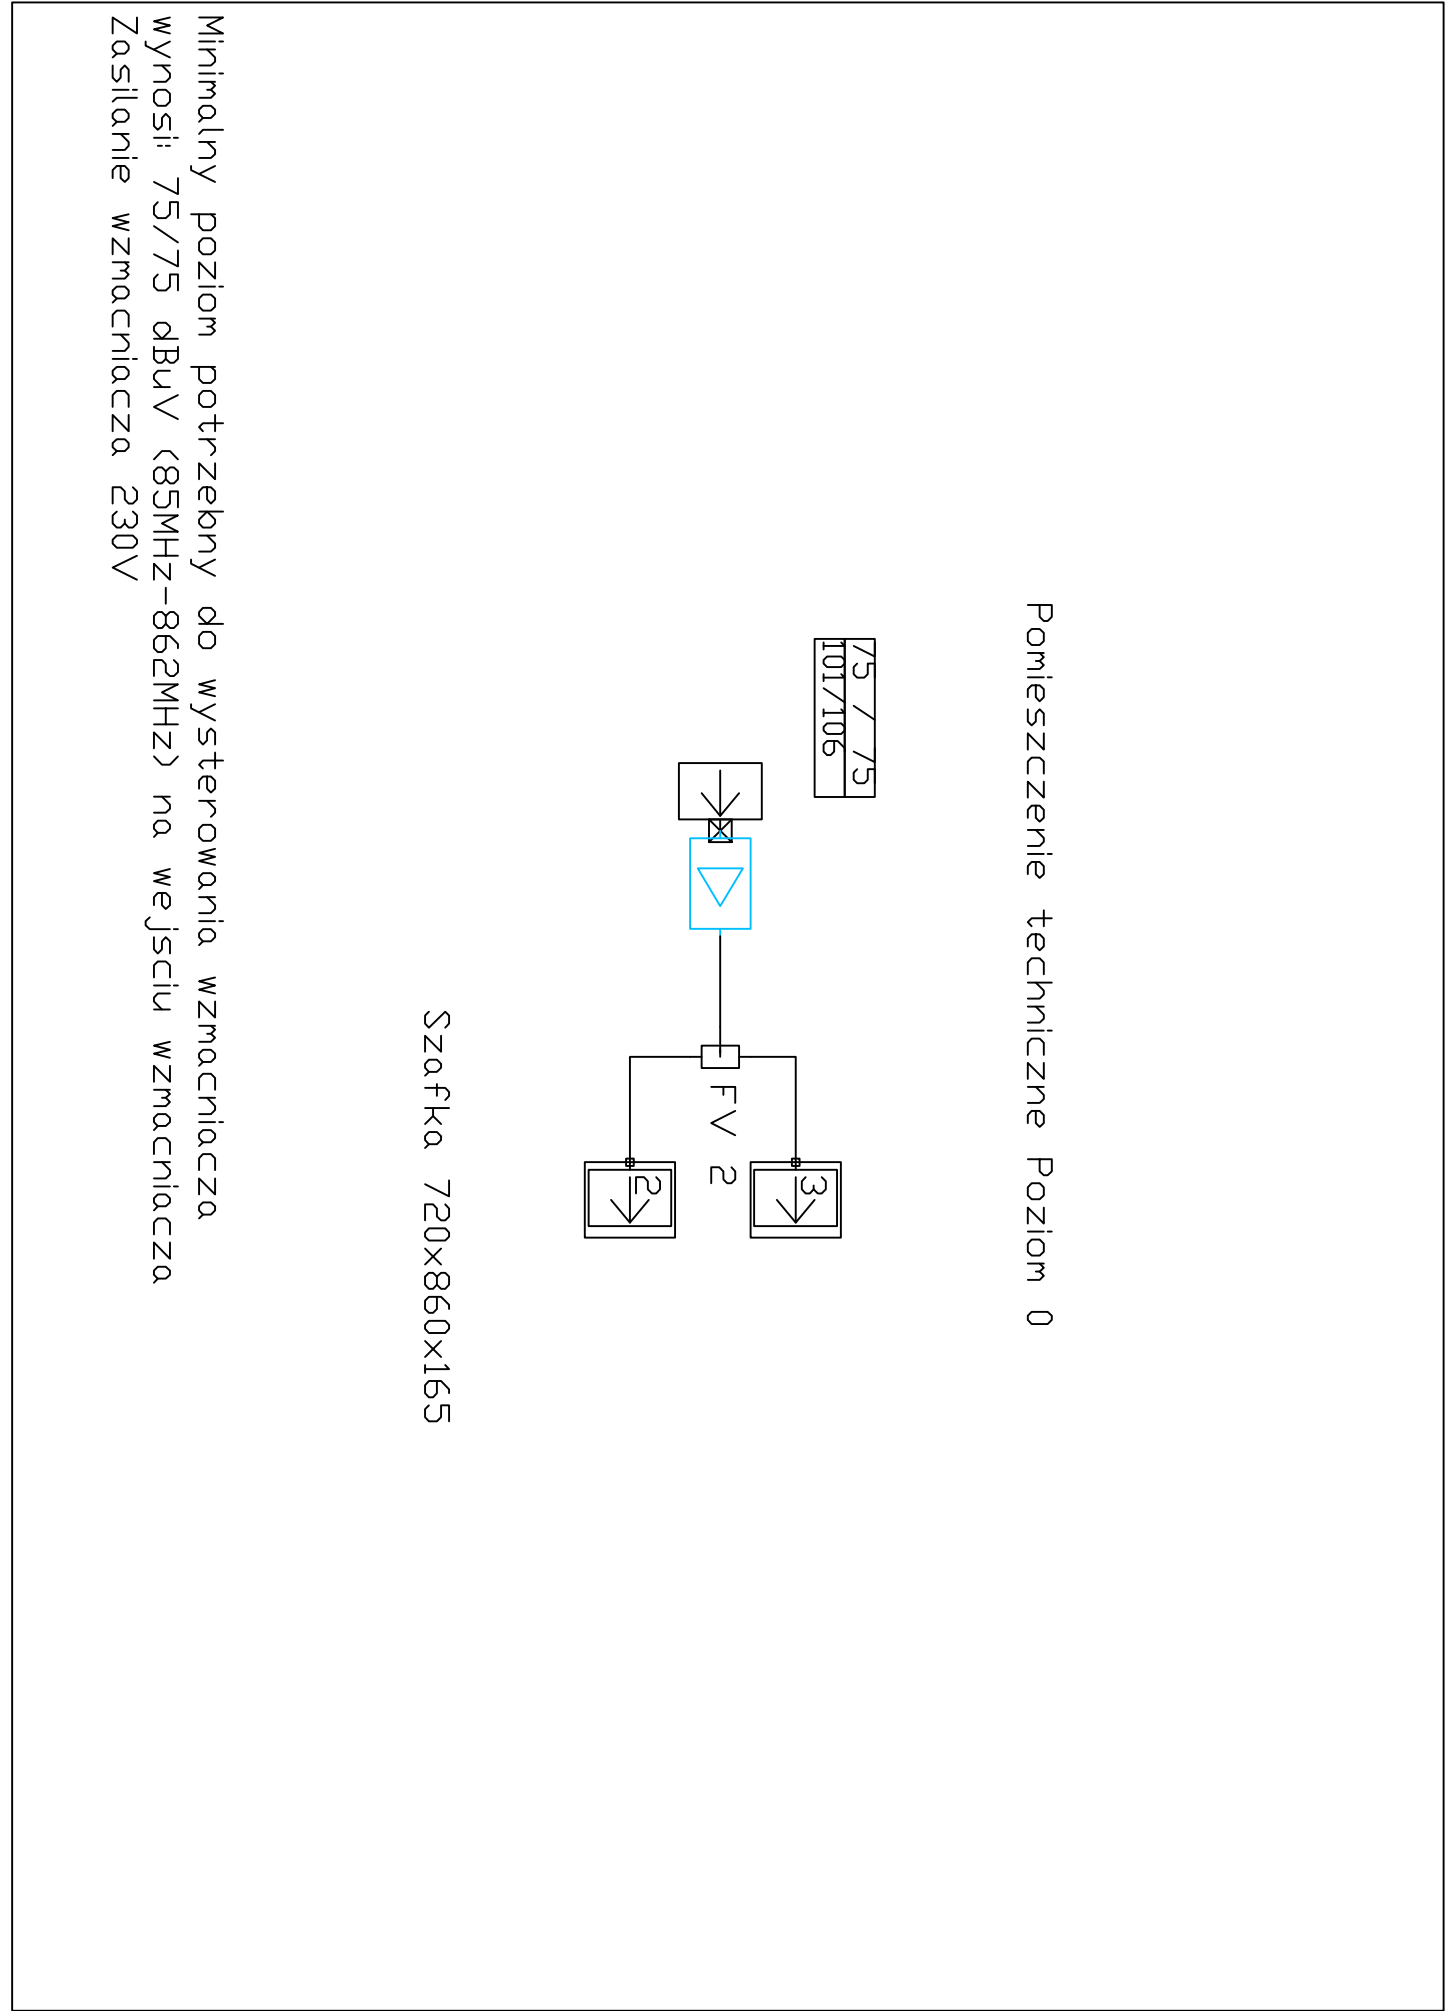

Generalny Projektant  
**KENTON**  
80-750 Gdańsk, ul.Stygiewna 12/3, tel. +48 58 3051174  
biuro@kenton.pl



PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
------------	---------	--------

inż. Zenon Osiecki	0993/96/U	
--------------------	-----------	--

OPRACOWAŁ		
-----------	--	--

mgr inż. Wojciech Piwor		
-------------------------	--	--

WERYFIKOWAŁ		
-------------	--	--

mgr inż. Wiesław Kąpiński	0196/96/U	
---------------------------	-----------	--

RTSUNEK:		BRANŻA
----------	--	--------

**SCHEMAT CATV**

**TELETECH.**

SKALA:	DATA	NR ZLECENIA	NR:
	06/2010	07/10/2009	<b>T-11</b>

Projekt:  
**PROJEKT WYKONAWCZY DOMU STUDENCKIEGO  
NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  
PRZY UL. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU**

Inwestor:  
**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
ul. G. NARUTOWICZA 11/12  
80-233 GDAŃSK