



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 02.03.2011 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/30/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont kapitalny z modernizacją Audytorium nr 1 i zespołu szatni w budynku WETiI Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Siedlickiej 5a w Gdańsku-Wrzeszczu**

Zamawiający informuje, że w dniu 25.02.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:


Zapytania:

1. W budynku szatni na przekroju I-I widoczny jest stolik i fotele. Czy w/w wyposażenie należy uwzględnić w ofercie. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów i ilości.
2. Zgodnie z rysunkiem z załącznika „6 PBW rys 004 szatnia wieszaki” należy zamontować w szatni na wieszakach płytki z numeracją, prosimy o podanie materiału z którego mają być wykonane wraz z wymiarami.
3. Zgodnie z opisem stolarki drzwiowej drewnianej rys. 9 PBW do drzwi należy zastosować ościeżnice stalowe obejmujące mur. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta stolarki drzwiowej drewnianej do drzwi drewnianych o odporności ogniowej nie można stosować ościeżnic stalowych regulowanych. Co przyjąć do wyceny?


Odpowiedzi:

1. Nie należy uwzględniać wyposażenia szatni w stolik i fotele.
2. Tabliczki ze stali nierdzewnej. Wymiary tabliczek 5x5cm. Cyfry wygrawerowane pomalowane na czarno.
Do każdego wieszaka z numeracją zawieszka również ze stali nierdzewnej, o wym. 5x5cm, z otworem do zawieszenia na wieszaku i numerem wykonanym jw.
3. Zgodnie z projektem przy drzwiach należy stosować ościeżnice stalowe ocynkowane, malowane proszkowo RAL9007, obejmujące mur. Nie jest wymagane żeby były to ościeżnice regulowane

Poniżej przykładowe wzory ościeżnic stalowych w tym też do drzwi pożarowych.

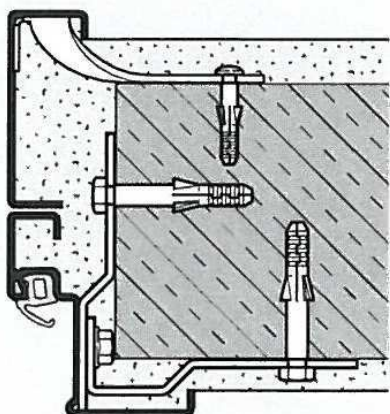

Ościeżnica kątowna z ościeżnicą
uzupełniającą
Montaż za pomocą kotew pod
kołki rozporowe do zamurowania

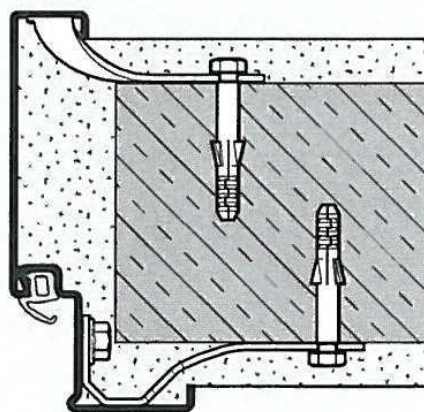

Ościeżnica obejmująca
Montaż za pomocą kotew pod
kołki rozporowe do zamurowania