



EWI – WT/469/2010/MB

Gdańsk, dn. 28.12.2010 r.

Politechnika Gdańska  
Dział Eksploatacji  
80 – 233 Gdańsk  
Ul. Narutowicza 11/12

Warunki techniczne przebudowy instalacji wody zasilającej zespół domów studenckich przy ul. Traugutta dz. nr 203 w Gdańsku.

Saur Neptun Gdańsk S.A. informuje, że nie stawia sprzeciwu na zmianę sposobu zasilania ww. domów studenckich.

W celu przebudowy instalacji w proponowany przez Państwa sposób należy:

1. Wodomierz obecnie zamontowany w budynku DS. 12 przenieść do studni wodomierzowej na zewnątrz budynku;
2. Dostosować średnice wodomierzy do nowego układu zasilania;
3. Przebudować instalację zewnętrzną i wewnętrzną wody za wodomierzami głównymi (patrząc od strony zasilania z sieci ulicznej).

Poniżej podajemy warunki techniczne przeniesienia wodomierza:

1. Zabudowę pod wodomierz należy wykonać zgodnie ze standardem SNG (szkic zabudowy wodomierza w załączeniu);
2. Wodomierz główny powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub (jeżeli nie jest on podpiwniczony) na parterze, w miejscu wydzielonym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza. Pomieszczenie powinno być wyposażone we wpust do kanalizacji, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie wodomierza w budynku należy go umieścić w studni wodomierzowej;
3. Przy zabudowie wodomierza należy stosować armaturę zaporową (przed i za wodomierzem), która ma możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego oraz zawór antyskażeniowy zgodnie z normą nr PN-B-01706/Az1, usytuowany za zaworem za wodomierzem patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody;
4. Wodomierz powinien być tak wbudowany, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowała się w pozycji poziomej i nie wyżej niż 0,7-1,0 m nad podłogą pomieszczenia, w którym będzie odczytywany stan jego liczydła i nie dalej niż 1 m od pierwszej ściany zewnętrznej przez którą przechodzi przyłącze;
5. W związku z możliwością przemarzania zgodnie z normą temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż  $4^{\circ}\text{C}$  lub należy zabezpieczyć wodomierz przed przemarzaniem.

/.

„SAUR NEPTUN GDAŃSK” Spółka Akcyjna

Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000006553, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Zarząd: Prezes Zarządu Zbigniew Maksymiuk, Wiceprezes Zarządu Jacek Kieloch, Członkowie Zarządu Cytile Teyssonnières  
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości 7.755.100,00 zł, NIP 663-000-67-15  
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46, skrytka poczt. 375, tel: Centrala (0... 58) 301 30 91, saskr. (0... 58) 301 20 18, fax (0... 58) 301 45 13  
www.sng.snm.pl e-mail: info@sng.snm.pl

Za zgodność z oryginałem

Maqierowska

- 2 -

Wyłączenie przyłącza wody na czas wykonywania robót oraz ponowne jego włączenie należy zlecić do Działu Pogotowia Wod.-Kan. naszej firmy (tel. 301-30-91, wew. 477, 187) jako usługę odpłatną, wg cennika wewnętrznego SNG.

Fakt przygotowania gniazda wodomierzowego prosimy zgłosić w Dziale Wodomierzy SNG (tel. 301-30-91, wew. 474);

Prace związane z zmianą lokalizacji wodomierza głównego podlegają odbiorowi przez służby eksploatacyjne SNG. (Dział Realizacji i Odbiorów tel. 058 301 30 91 wew. 433 lub 434).

Informujemy, że każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej, dokumentację tę prosimy uzgodnić z naszą firmą.  
Warunki techniczne ważne są do dnia 28.12.2012r. należy je załączyć do dokumentacji.


Z poważaniem

Zal.: szkic zabudowy wodomierza

DYREKTOR  
Rozwinięty systemy  
*[Podpis]*  
Andrzej Osiński

Za zgodność z oryginałem  
*Magierowska*

# Standardowa zabudowa wodomierza

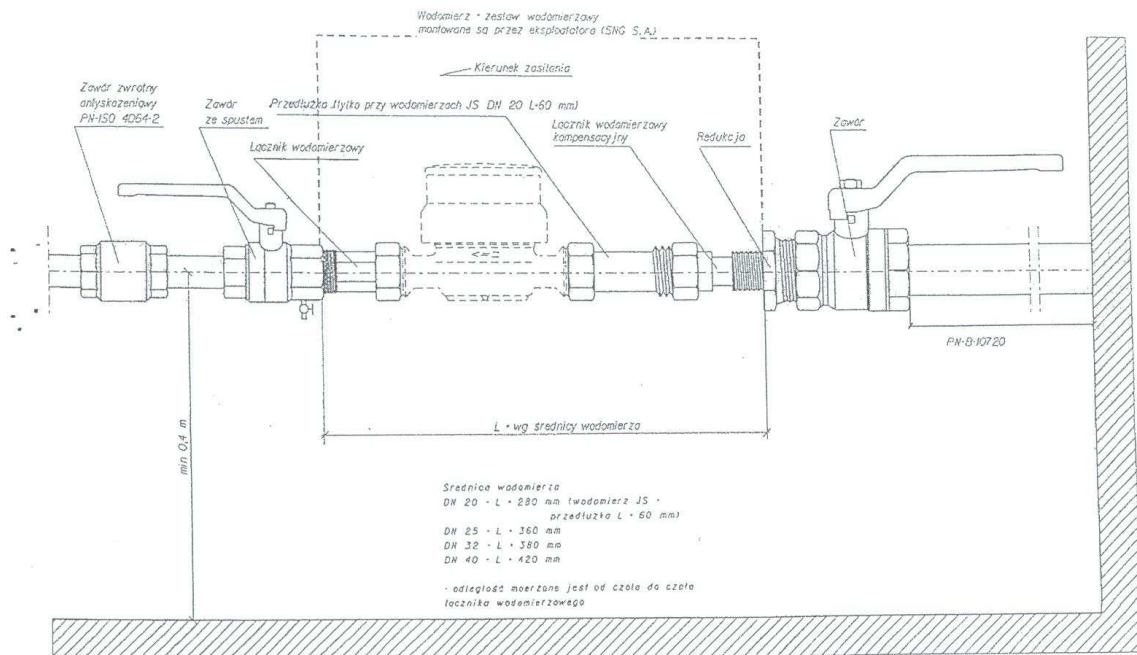

Za zgodność z oryginałem

Magiewiczka