


TABLICA III T-24

UWAGA:  
Tablicę elektryczną należy wyposażać w aparaty zgodnie ze schematem.

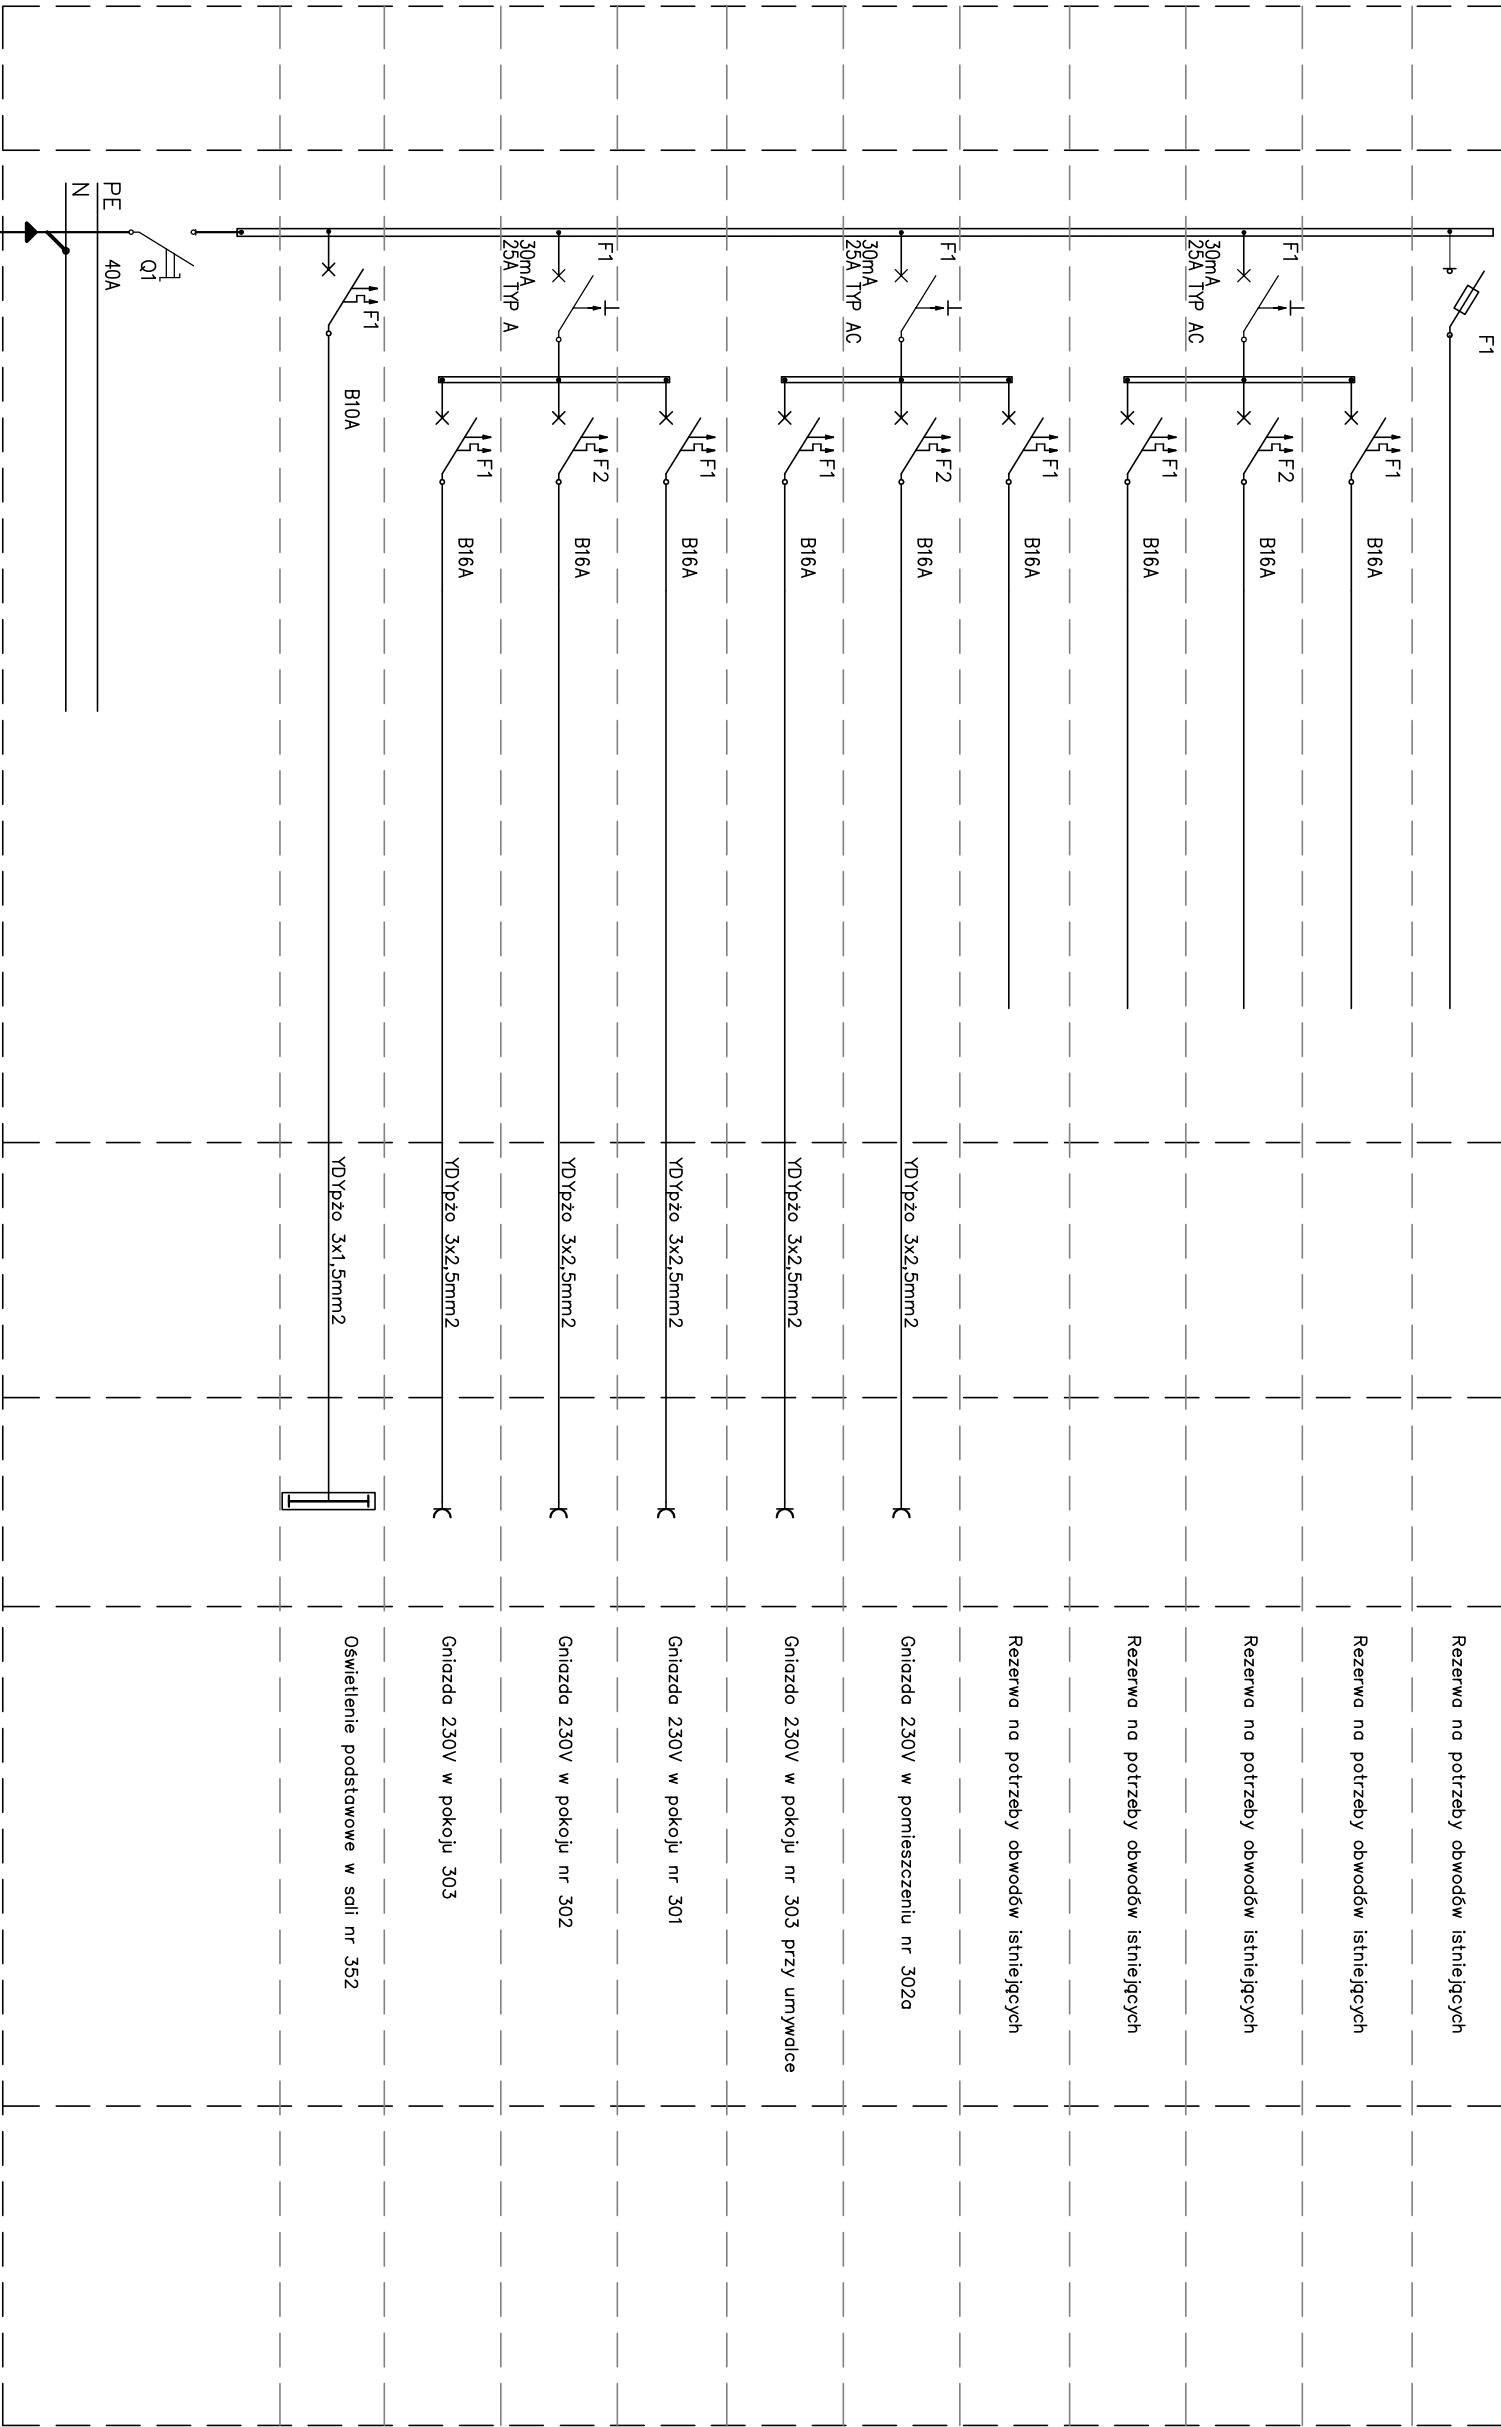

$P_b = 5\text{ kW}$

$I_b = 7,8\text{ A}$

Ochrona od porażień:  
Szybkie, samoczynne wyłączenie  
zasilania w układzie TN-C-S

MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Jednorozca 59/6 80-299 Gdańsk		Inwestor: POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK	
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data 05.2012	Stadium: PW
	Projektował mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PODE/06		
Temat rysunku: Schemat strukturalny tablicy III T-24		Nr. rysunku 2	Arkusz 1/1