


TABLICA III-23

UWAGA:  
Tablicę elektryczną należy wyposażyć w aparaty zgodnie ze schematem.

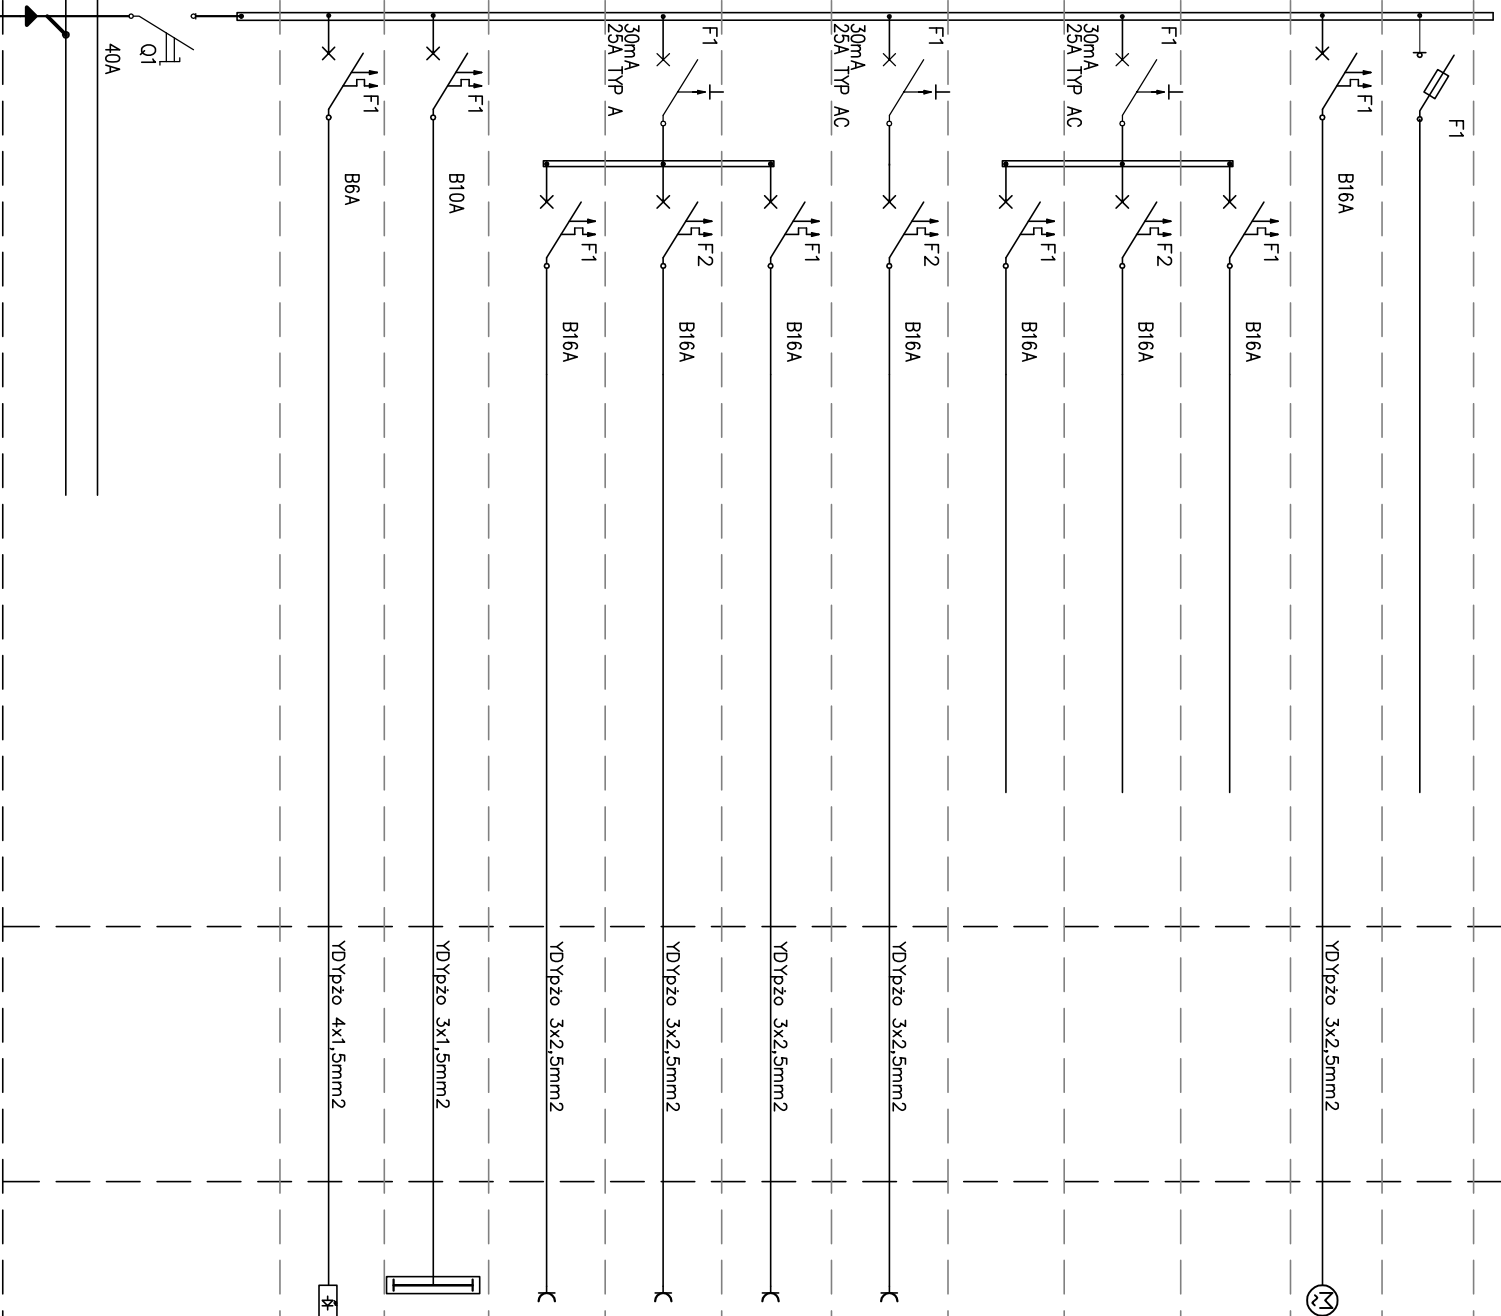

$P_b = 5 \text{ kW}$   
 $I_b = 7,8 \text{ A}$

Ochrona od porażień:  
Szybkie, samoczynne wyłączenie  
zasilania w układzie TN-C-S

<b>MK--PROJ Maciej Konarzewski</b> ul. Jędrzejowska 59/6 80-299 Gdańsk			
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data	Stadium:
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PODE/06	05.2012	PW
		Składa	Branża ELEKTRYCZNA
Investycja:	REMONT POMIESZCZENI nr 362 NA WYDZIALE ARCHITEKTURY w GMACHU GŁÓWNYM PG	Investor:	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK
Temat rysunku:		Nr. rysunku	Arkusz
Schemat strukturalny tablicy IIII-23		1	1/1