


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

- samoczynne wyłączanie zasilania
- układ TN-S

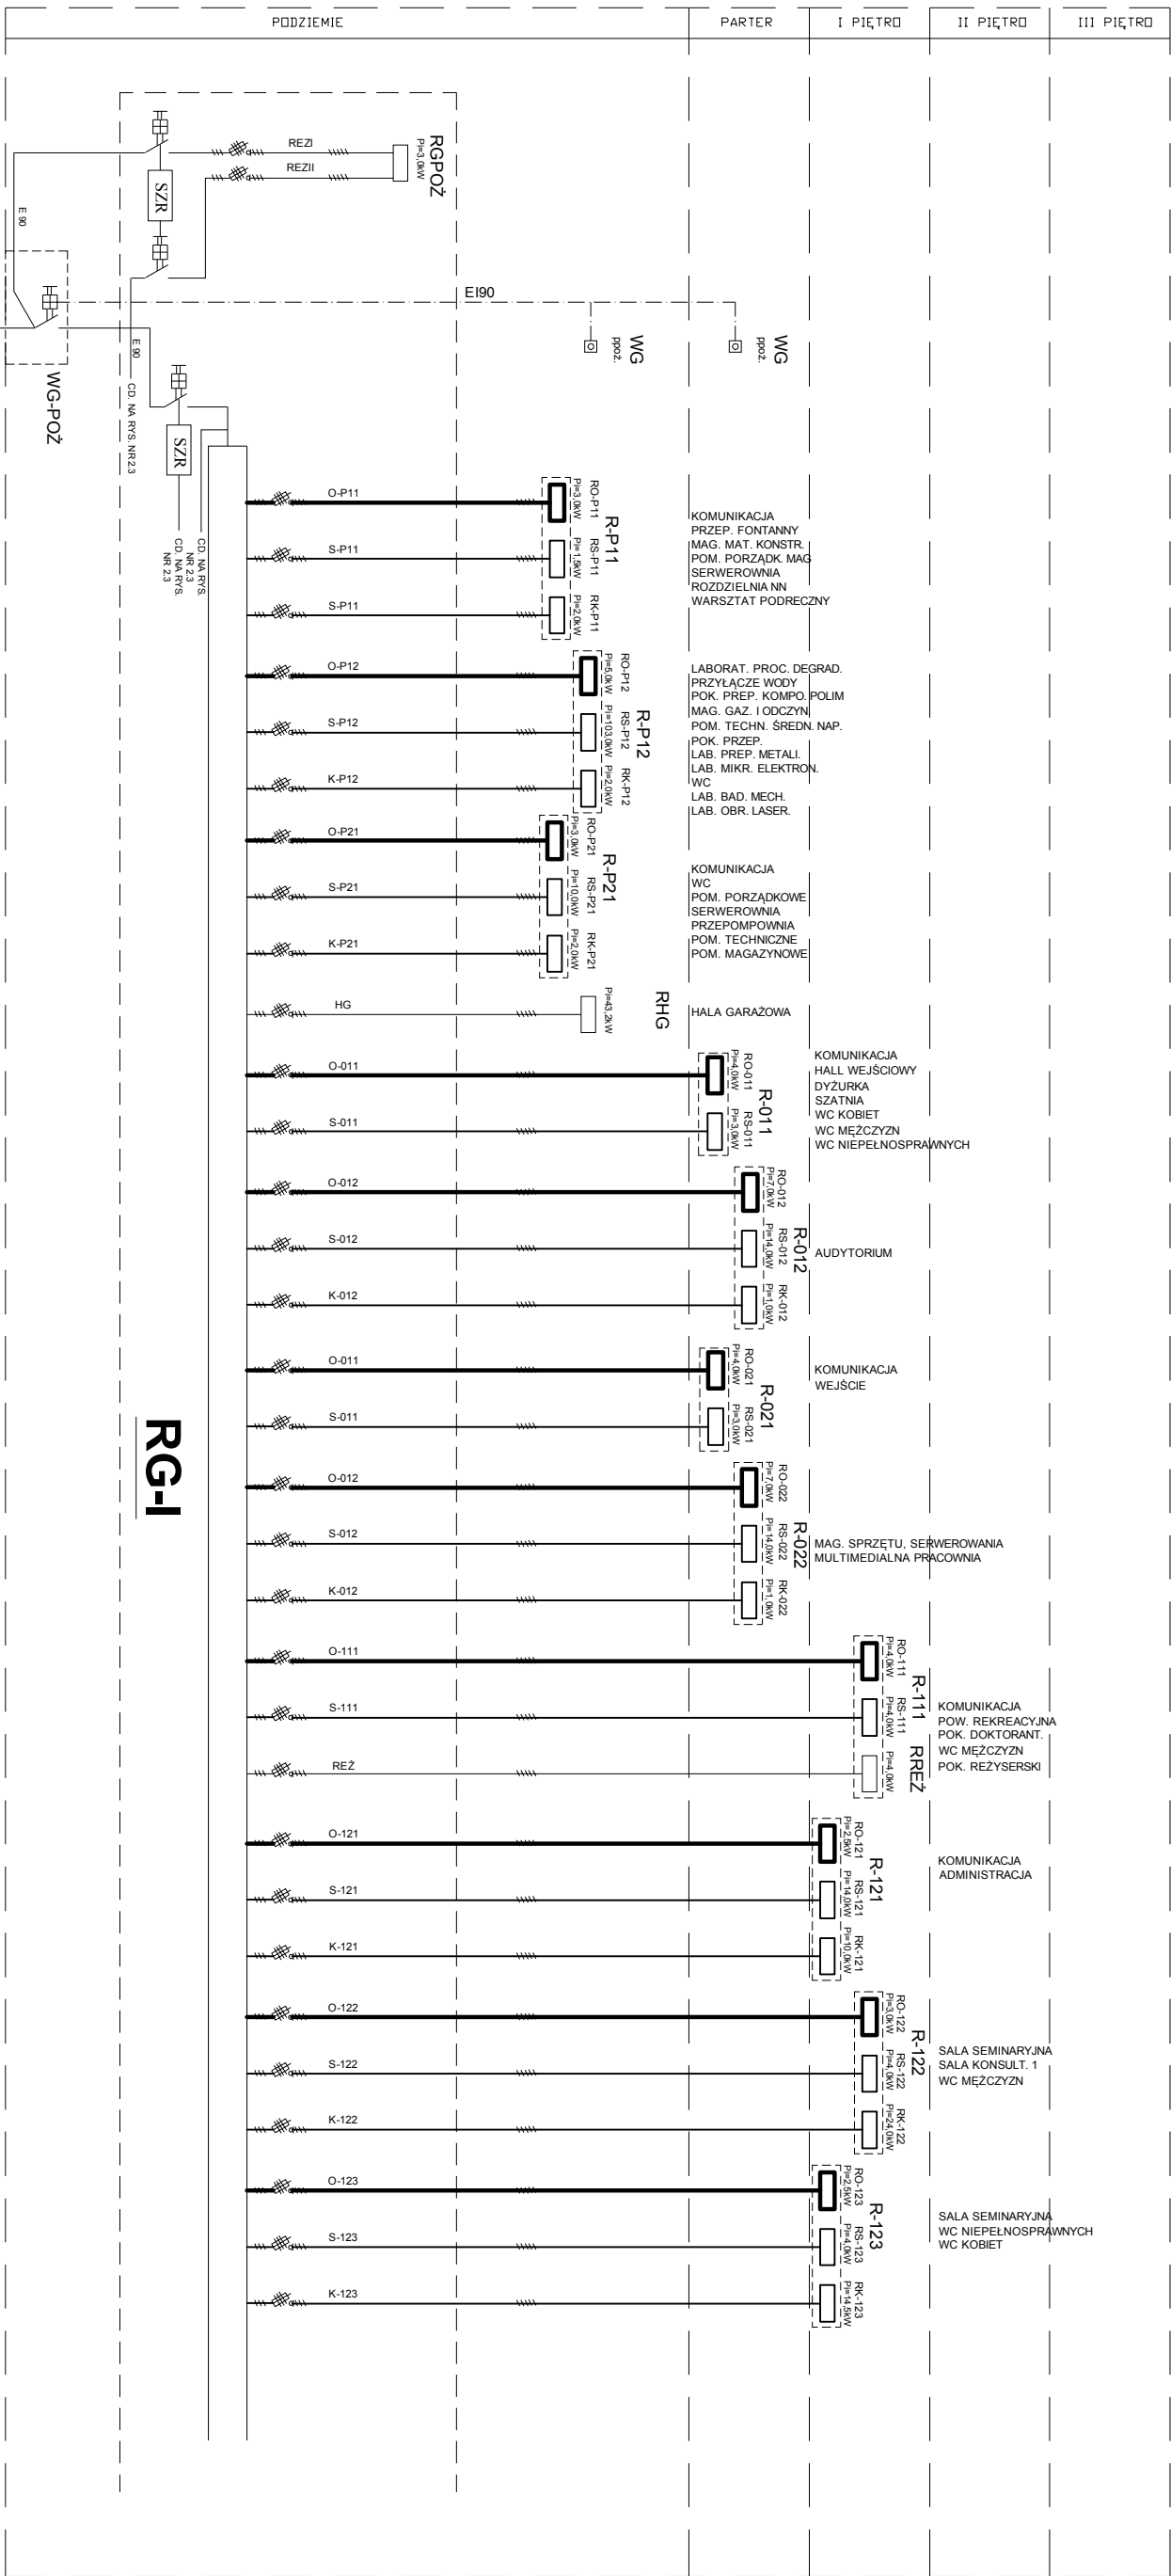

OZNACZENIA:

ODBIORY OŚWIETLENIOWE
ODBIORY GŁAZD WTYCZKOWYCH
ODBIORY KOMPUTEROWE
ODBIORY TECHNOLOGICZNE
ODBIORY REZERWOWANE

Pi=77,5kW
Pi=258,0kW
Pi=201,0kW
Pi=24,0kW
Pi=3,0kW

WG-POŻ

SKRZYŃKA IP66 Z WYŁĄCZNIKAMI
POŻAROWYMI W ZABUDOWIE
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Pi=563,5kW
Po=223,0kW

[illegible]