


ROZDZIELNICA TB


SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

II KLASA OCHRONNOŚCI

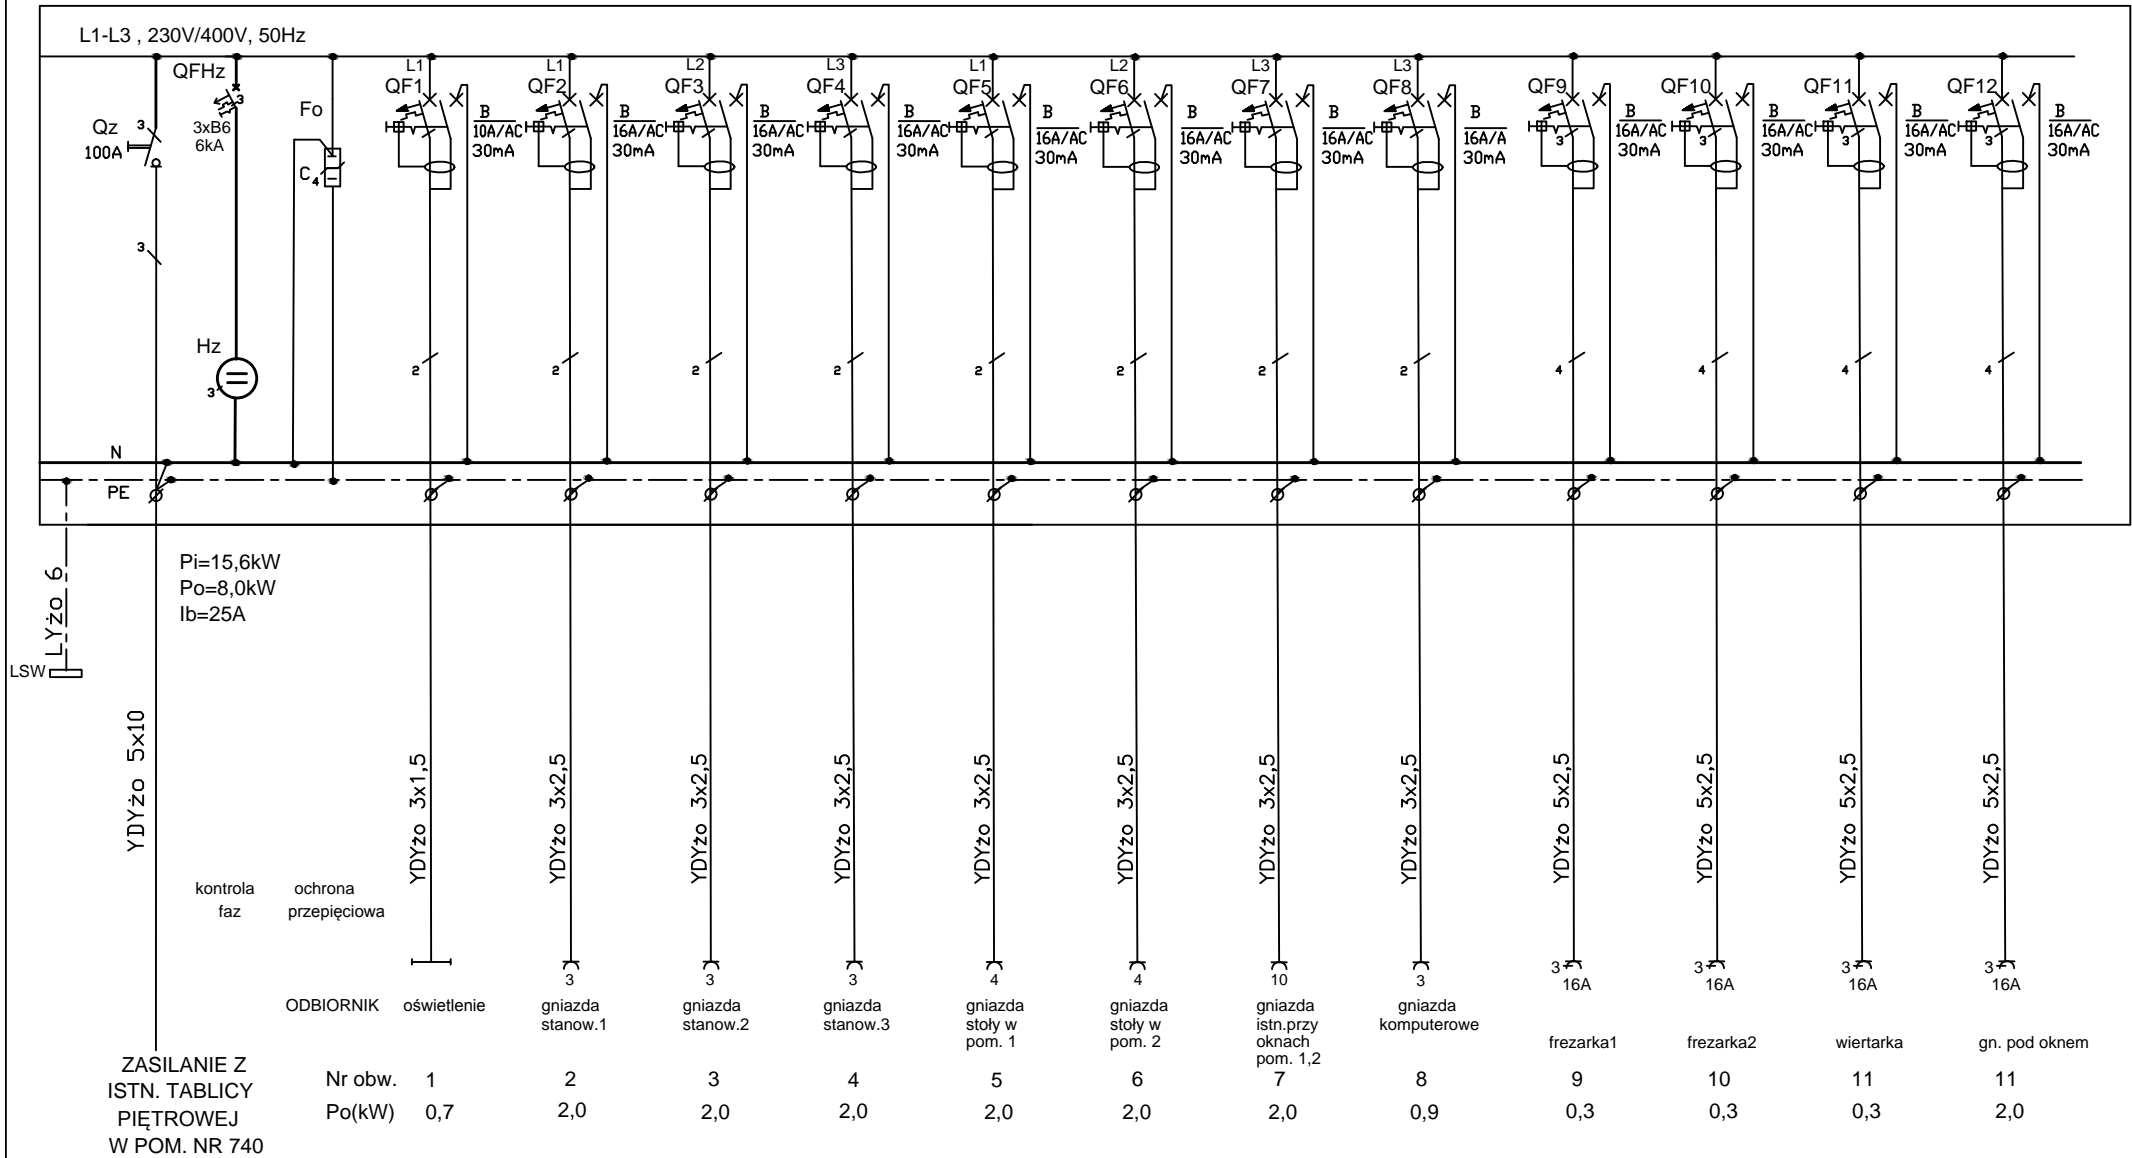

3x18mod. IP55

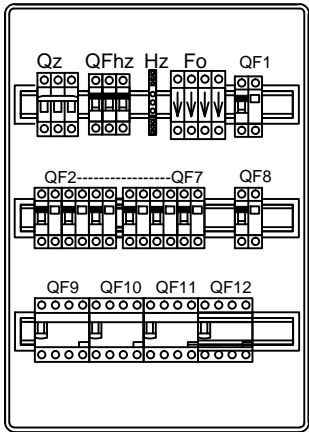

UWAGI

- Rozdzielnicę wykonać w obudowie izolacyjnej naściennej
- II klasa ochronności.
- Stopień ochrony IPmin 55

TEMAT: PROJEKT UMEBLOWANIA POMIESZCZEŃ DO PRACY W GMACHU WYDZIAŁU ETI PG 80-233 GDAŃSK UL. NARUTOWICZA 11/12				SKALA
INWESTOR: KATEDRA SYSTEMÓW ELEKTRONIKI MORSKIEJ, WYDZIAŁ ETI 80-233 GDAŃSK UL. NARUTOWICZA 11/12, DZ. NR 357/12 OBR.55				BRANZA: INSTAL.ELEKTR.
RYSUNEK: SCHEMAT I GABARYT ROZDZIELNICY TB				FAZA: P.WNĘTRZ
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
	inż. GRZEGORZ NAUMIUK	upr. nr 4729/GD/90 upr. bud. do proj. w specj. sieci i instal. elektr.		08.04.2016
	mgr inż. ELŻBIETA MATYS-SZOTOWSKA			NR RYS.
				E-1