


Tablica kuchni TK

UWAGA:
Tablicę elektryczną
należy wyposażyć w
aparaty zgodnie ze
schematem.

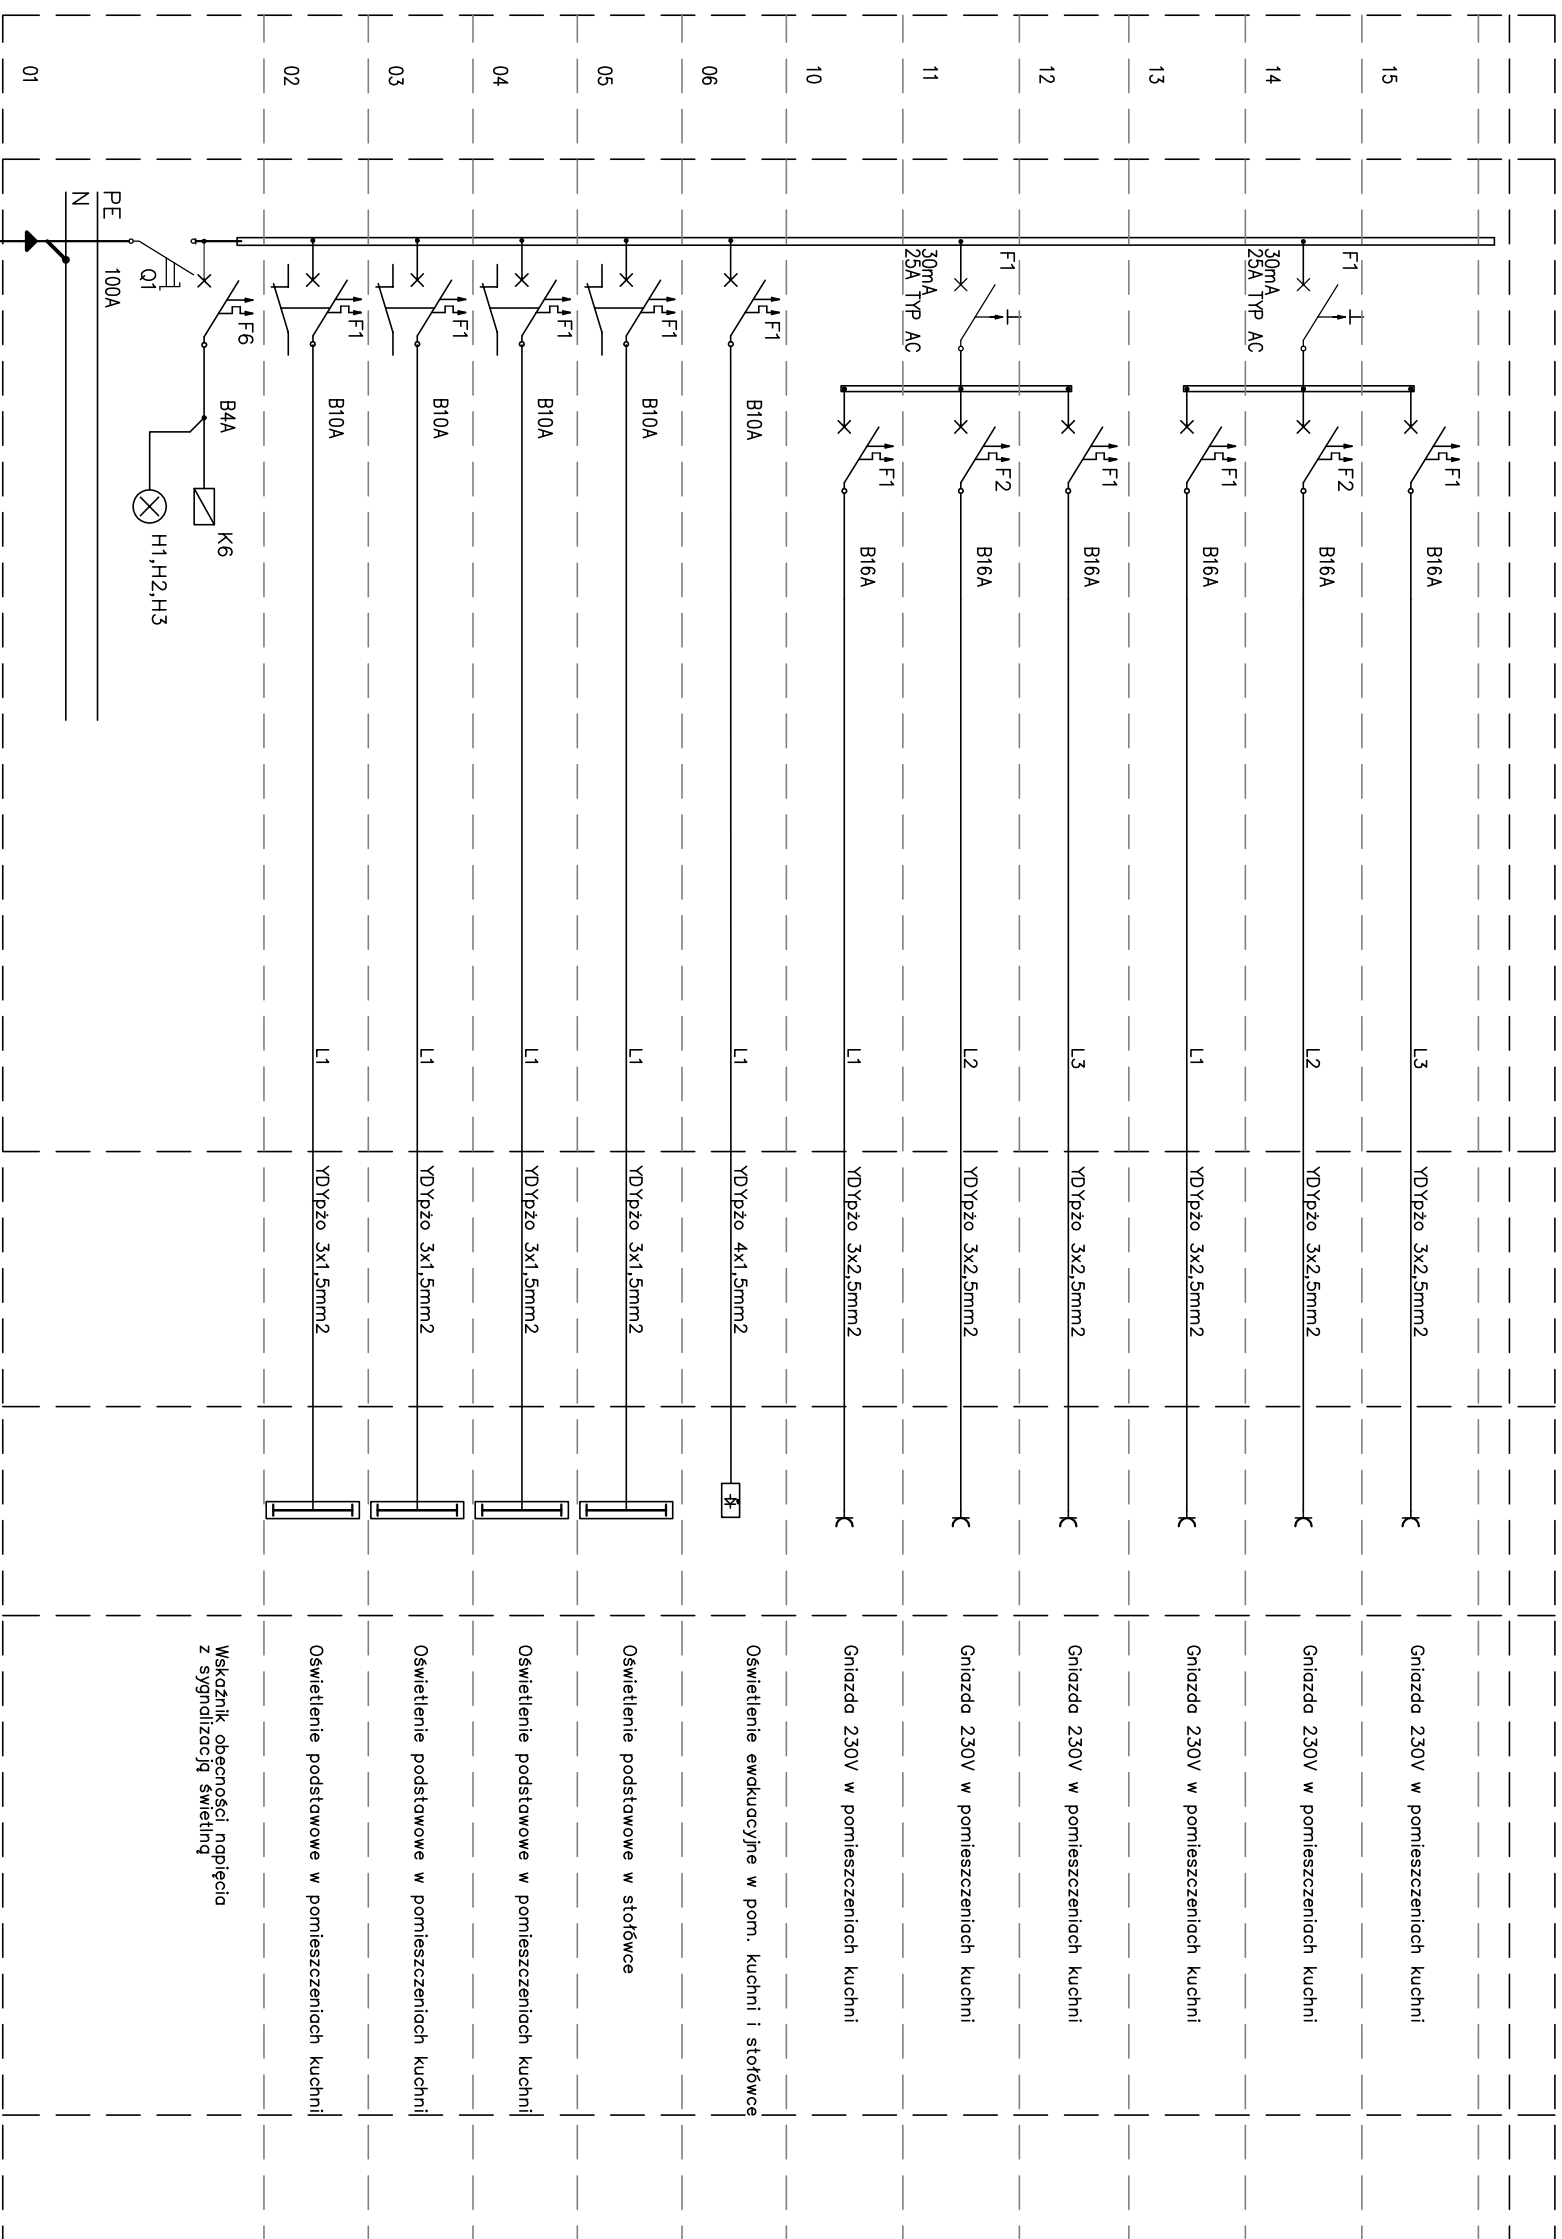

Pb = 39,6kW
Ib = 62,3A

Ochrona od porażień:
Szybkie, samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie TN-C-S

temat:	
DOBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "C" WYDZIAŁU CHEMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK	
inwestor:	Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
faza projektowa: PROJEKT BUDOWLANY	
branża: ELEKTRYCZNA	
jednostka projektowa: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	
zespół projektowy: mgr inż. Bartłomiej Zoślik upr. nr POM/0149/PWOE/06	
mgr inż. Maciej Kozarzewski	
sprawdzający: mgr inż. Marcin Kacprzak upr. POM/0189/PWOE/11	
nazwa rysunku: Schemat strukturalny tablicy kuchni TK	
skala:	data: 01.2014
nr rysunku: E-02	ark. 1/3