

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZZ/456/009/2022

Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja


1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie gabloty wystawienniczej i wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu gabloty o gabarytach przedstawionych na poniższym szkicu koncepcyjnym.

1.2. Zakres prac obejmuje:

- Zaprojektowanie – tj. opracowanie, zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz ustaleniami z Zamawiającym, dokumentacji koncepcyjnej oraz projektowej gabloty wystawienniczej;
- Wykonanie, zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego projektem, gabloty wystawienniczej.
- Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: do 2 m-cy od dnia podpisania umowy.

Rozpoczęcie prac nastąpi po zaakceptowaniu projektu wykonawczego.

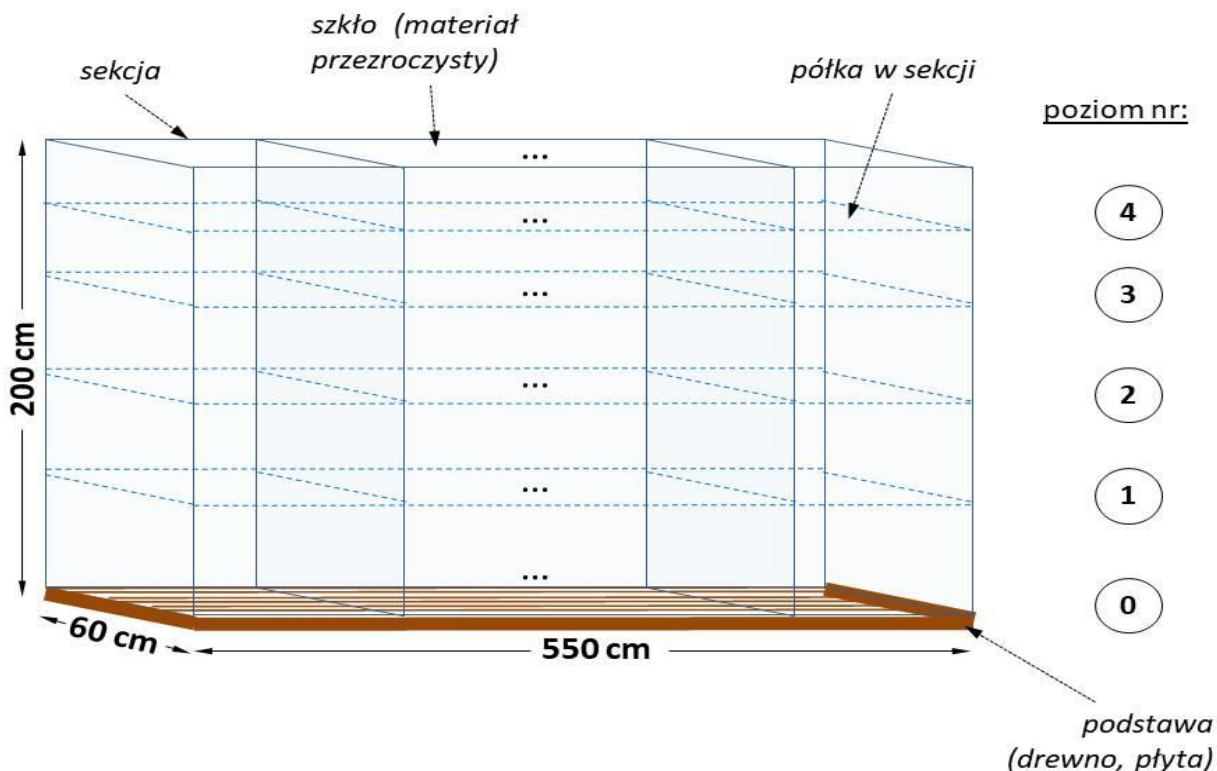

2. Wymagania:

- 2.1. Wymiary podane w szkicu mają charakter orientacyjny; dokładne wartości wysokości, głębokości i szerokości zostaną określone po dokonaniu własnych pomiarów przez wykonawcę na etapie projektowania gabloty.
- 2.2. Wszystkie ściany boczne i półki gabloty powinny być wykonane z materiału przezroczystego i spełniać wymagania bezpieczeństwa przewidziane dla gablot wystawowych umieszczanych w ekspozycjach publicznych (gwarancja bezpieczeństwa dla osób znajdujących się w jej bezpośrednim pobliżu).
- 2.3. Podłoga/cokół gabloty (ze względu na wymaganą nośność podaną w tabeli poniżej) powinna być wykonana z odpowiednio wytrzymałego materiału (drewno, płyta).
- 2.4. Sufit gabloty może być wykonany opcjonalnie z materiału przezroczystego lub drewna/płyty, wg uznania projektanta.
- 2.5. Gablota będzie ustawiona w holu budynku z całorocznym ogrzewaniem/klimatyzacją, bez szkodliwego wpływu warunków atmosferycznych.
- 2.6. Liczba sekcji pionowych determinujących rozmiary poszczególnych półek zostanie określona przez wykonawcę na etapie projektowania po uwzględnieniu następujących limitów obciążeń:

| Nr poziomu | Rodzaj | Odległość do nast. poziomu (dostępna przestrzeń pionowa bieżącego poziomu) | Nośność poziomu w pojedynczej sekcji |
|------------|---------|---|--|
| 0 | podłoga | 60 cm | min. 10 kg |
| 1 | półka | 40 cm | ok. 3-5 kg |
| 2 | półka | 40 cm | ok. 1-2 kg |
| 3 | półka | 30 cm | ok. 1-2 kg |
| 4 | półka | 30 cm (do sufitu) | ok. 1-2 kg |

- 2.7. Do każdej sekcji powinien być zagwarantowany niezależny od innych sekcji dostęp do jej wszystkich poziomów poprzez drzwiczki zamykane kluczem (zamek patentowy baskwilowy).
- 2.8. Sufit gabloty powinien być wyposażony w energooszczędne oświetlenie (zasilanie źródeł LED doprowadzone z sufitu pomieszczenia wystawowego w holu budynku).